


不燃管太郎 II

建物の衛生・空調・消火などの横配管スリーブ穴を塞ぐ際に使用する不燃材料認定パッド材。乾式施工で配管囲りをスッキリ仕上げ、配管振動を躯体に伝えません。

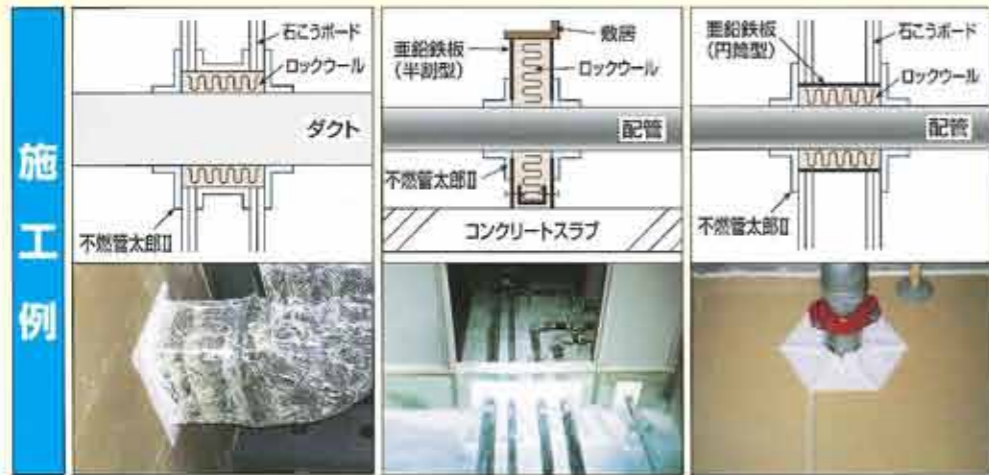


規格・梱包

呼称	サイズ(mm)	梱包単位
フリー	480×500	100枚
デカ	960×1000	20枚

施工方法

カッター、鋏などで適宜切断してご使用下さい。
(必ず防塵メガネ、防塵マスクを着用)

材料構成


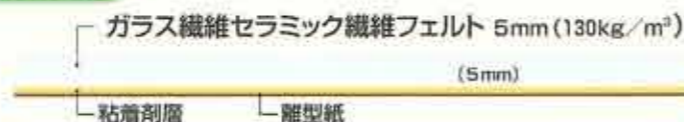


基材の不燃材認定証

防火区画貫通口に関しては所轄消防機関へご確認下さい。

施工手順例

①部位用のアクリル系市販接着剤またはメッキ網をご用意下さい。

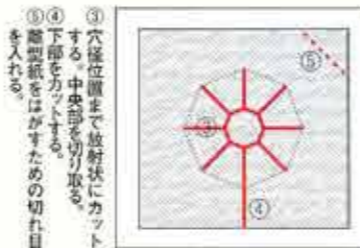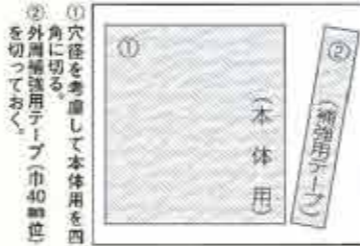

不燃管太郎 II 施工例 (耐火被覆スリーブ穴用下地)



No.1 表面

[施工方法] 不燃管太郎 II の中央部に丸く穴開け加工し、離型紙を剥がして鉄骨梁に貼り付ける。



No.2 裏面



No.3 耐火被覆材吹き付け後



ALC貫通口



石膏ボード貫通口



石膏ボード貫通口



石膏ボード貫通口